Порядок проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования

Н.С. Лобанок, П.А. Юнаков

Москва
2019

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ РФ

- **ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ;**
- **СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;**
- **СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий) с изменениями и дополнениями от 2007 г.**
- **СанПин 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. 2018 г.);**
- **СНиП 41-01-2008 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;**
- **СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»**

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ г. МОСКВЫ

- **Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2003 г. №1065 «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах города Москвы»;**
- **Приказом главного государственного санитарного врача г. Москвы №107 от 2004 г. «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»;**
- **Постановлением Правительства г. Москвы от 27 августа 2004 г. №4 «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха».**

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (п.2.3);
- МосМР 3.5.1.006-04 «Методические рекомендации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды» (п.6.11).

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (СВиК)

ЭТАП I - САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СВиК

Экспертиза проектной документации и паспортов устройств

Оценка общего состояния оборудования, его эффективность, качество монтажа, целостность, необходимость ремонта и др.

Визуальная оценка загрязнений

Замеры микроклимата, забор смывов для лабораторного исследования

Акт по установленной форме (Приказ ЦГСЭН в г. Москве от 12.08.2004г. №107, приложение 1)

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЭТАП II - СХЕМА ОЧИСТКИ СВиК, ТИПЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

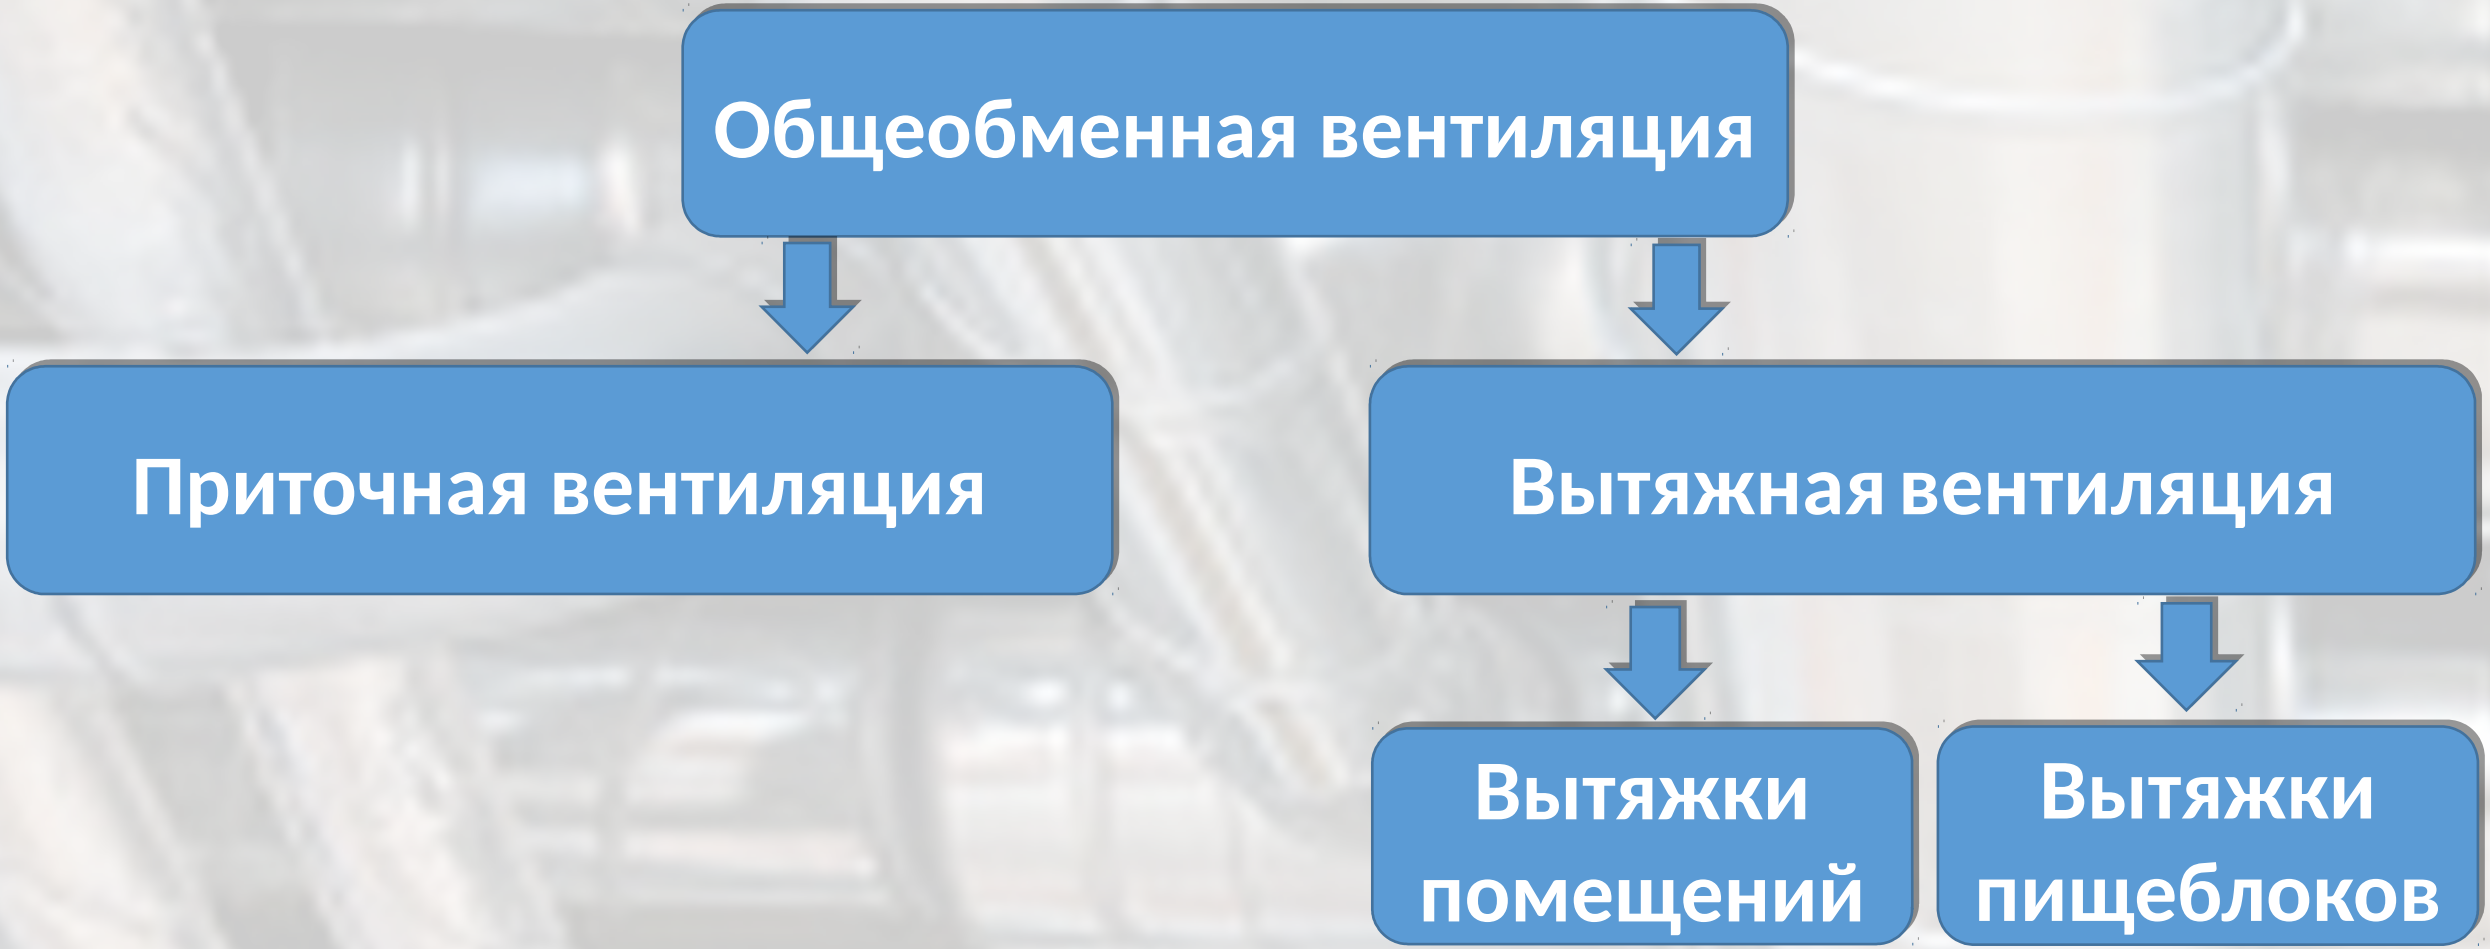

ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕИНСПЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА «ROCAM»

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЭТАП II - СХЕМА ОЧИСТКИ СВиК

Методы очистки

- **Сухая очистка (щётками)**
- **Гидродинамическая с применением химсредств**

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ДЕЗИНФЕКТОРА

ОСНАЩЕНИЕ БРИГАДЫ ДЕЗИНФЕКТОРОВ

УСТАНОВКА ИНСПЕКЦИОННОГО ЛЮЧКА

АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ ПЫЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ «LIFA AIR» (СУХАЯ ОЧИСТКА)

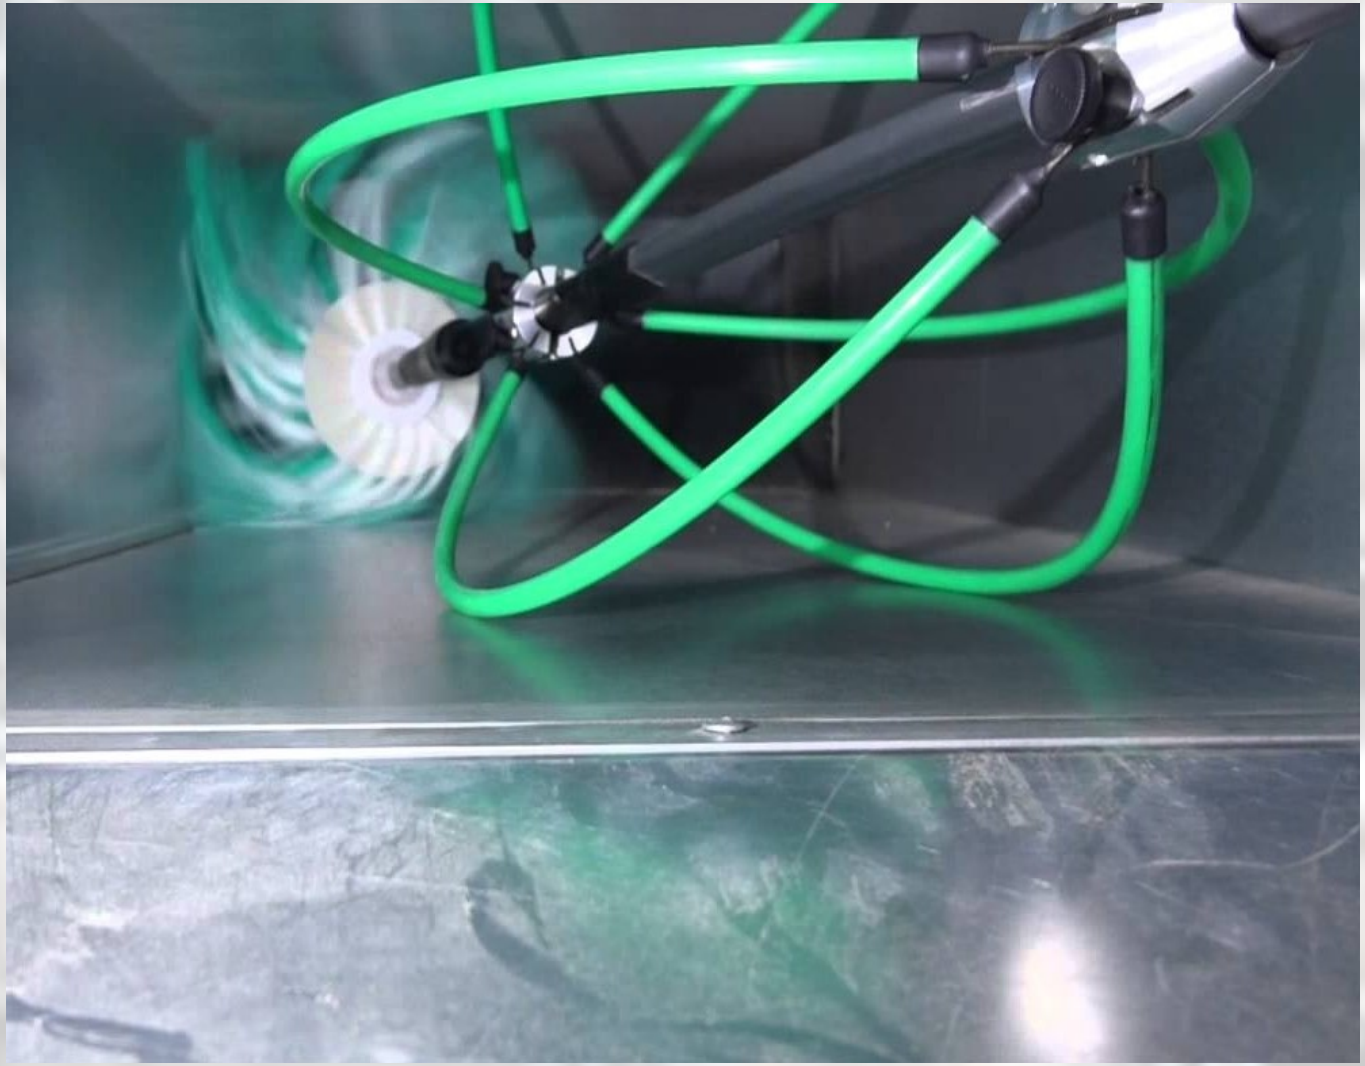

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЧИСТКИ ОТ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ «KRANZLE»

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

АППАРАТ ДЛЯ ЧИСТКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

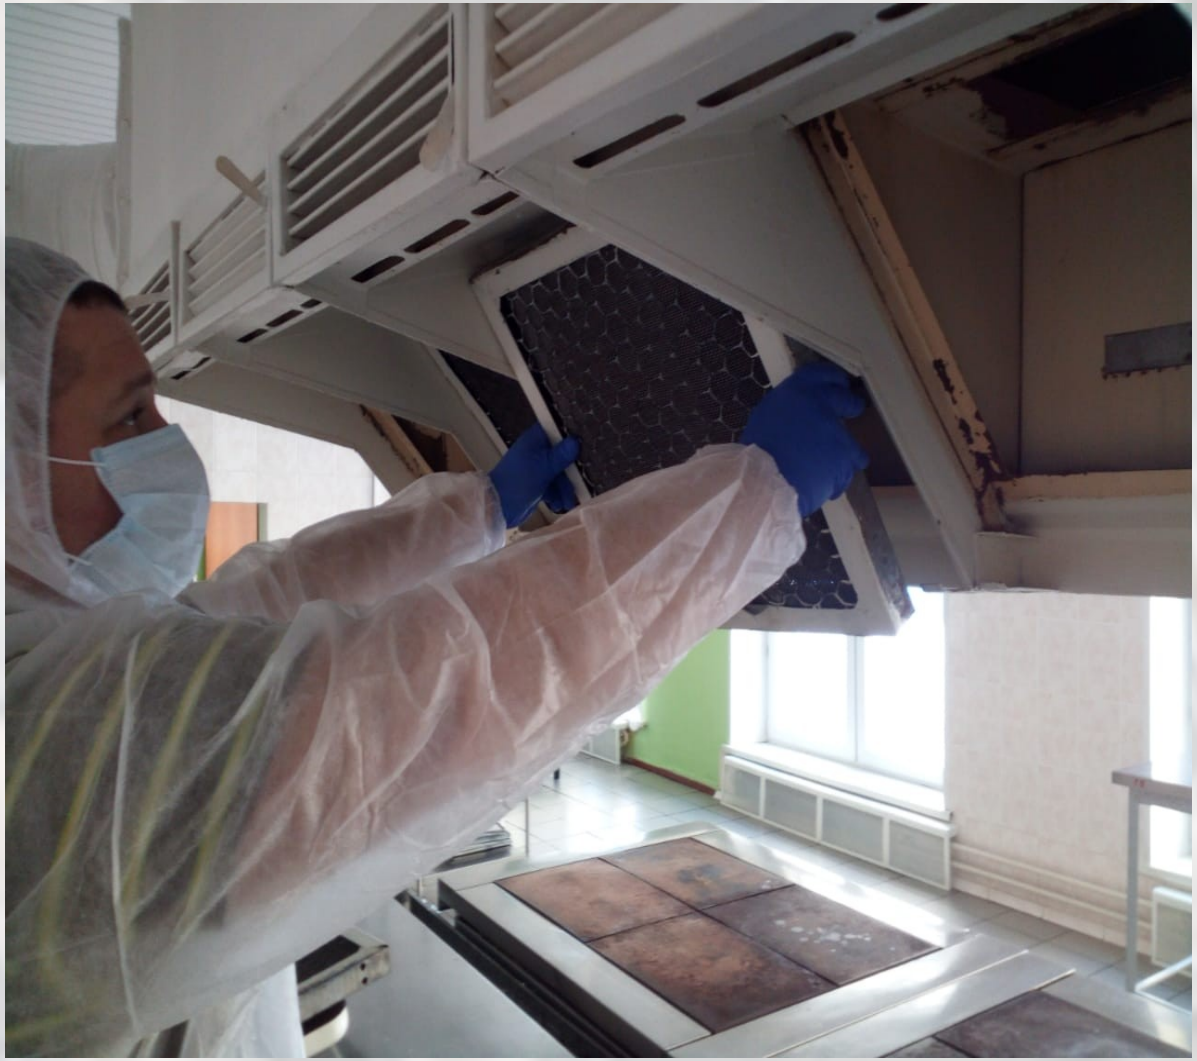

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ЗОНТОВ

МАГОС

Средство для удаления жировых отложений и нагаров «Магос Р», «Магос», «Магос К, К10, К20, К30, К40»

Предназначено для очистки и обезжиривания технологического оборудования, печей и коптилен, жаровень, грилей, форм, вытяжного оборудования, тары и инвентаря, любых поверхностей и ёмкостей, мытья помещений на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, торговли и других, а также в быту. Быстро и эффективно очищает поверхность от застарелых жировых загрязнений, нагара, сажи и др. Не содержит хлора. Пригодно для большинства поверхностей. Изготовлено из высококачественного сырья. Биоразлагаемо. Легко смывается водой.

ОСТОРОЖНО

Меры предосторожности: Осторожно, содержит щелочь! При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может причинить вред при проглатывании. При ингаляционном воздействии может вызвать раздражение верхних дыхательных путей. После работы вымыть руки. Использовать резиновые перчатки, средства защиты глаз, при распылении — средства защиты дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Способ применения: В зависимости от степени загрязнения разбавить средство водой (15-80°С) в соотношении 1:3 до 1:40 и нанести в небольшом количестве на очищаемую поверхность, оставить на 5-15 минут, затем с помощью щетки или губки смыть водой. При необходимости операцию повторить. Для удаления незначительных загрязнений, замачивания и мытья оборудования и его деталей, а также мытья любых твердых поверхностей, стен, полов средство разводят с водой в соотношении от 1:30 до 1:100. Время замачивания от 30 мин. до 5 часов. Посуду из алюминия и его сплавов можно замачивать в рабочем растворе не более 2 часов, периодически проверяя степень очистки. Обработке могут подвергаться только наружные поверхности. После обработки поверхность промыть водой. **Соблюдать осторожность при применении средства на поверхностях из алюминия, никеля и цинка.**

Состав: Вода (>30%), гидроксид калия (5-15%), фосфонаты (5-15%), НТА (5-15%), НПАВ (5-15%), фосфаты (<5%), энзимы (<5%), D-лимонен (<5%), функциональные добавки (<5%).

Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +1. до +25°С отдельно от пищевых продуктов. Хранить в оригинальной закрытой таре в местах, недоступных для детей.

Произведено: ООО «Эко-Пром», РФ, 129223, г. Москва, ВВЦ ТЕР, стр. 251, тел. 8(499)760-26-26, 8(800)234-32-40, e-mail: **magos@magos-chistota.ru**

Срок годности: 24 месяца.
ТУ 20.41.32-002-80816514-2007

Дата изготовления и № партии: 2019М23

Объем:

www.magos-chistota.ru

LDPE PP

СОСТОЯНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ЖИРОВОЙ ОЧИСТКИ

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЭТАП III - ДЕЗИНФЕКЦИЯ

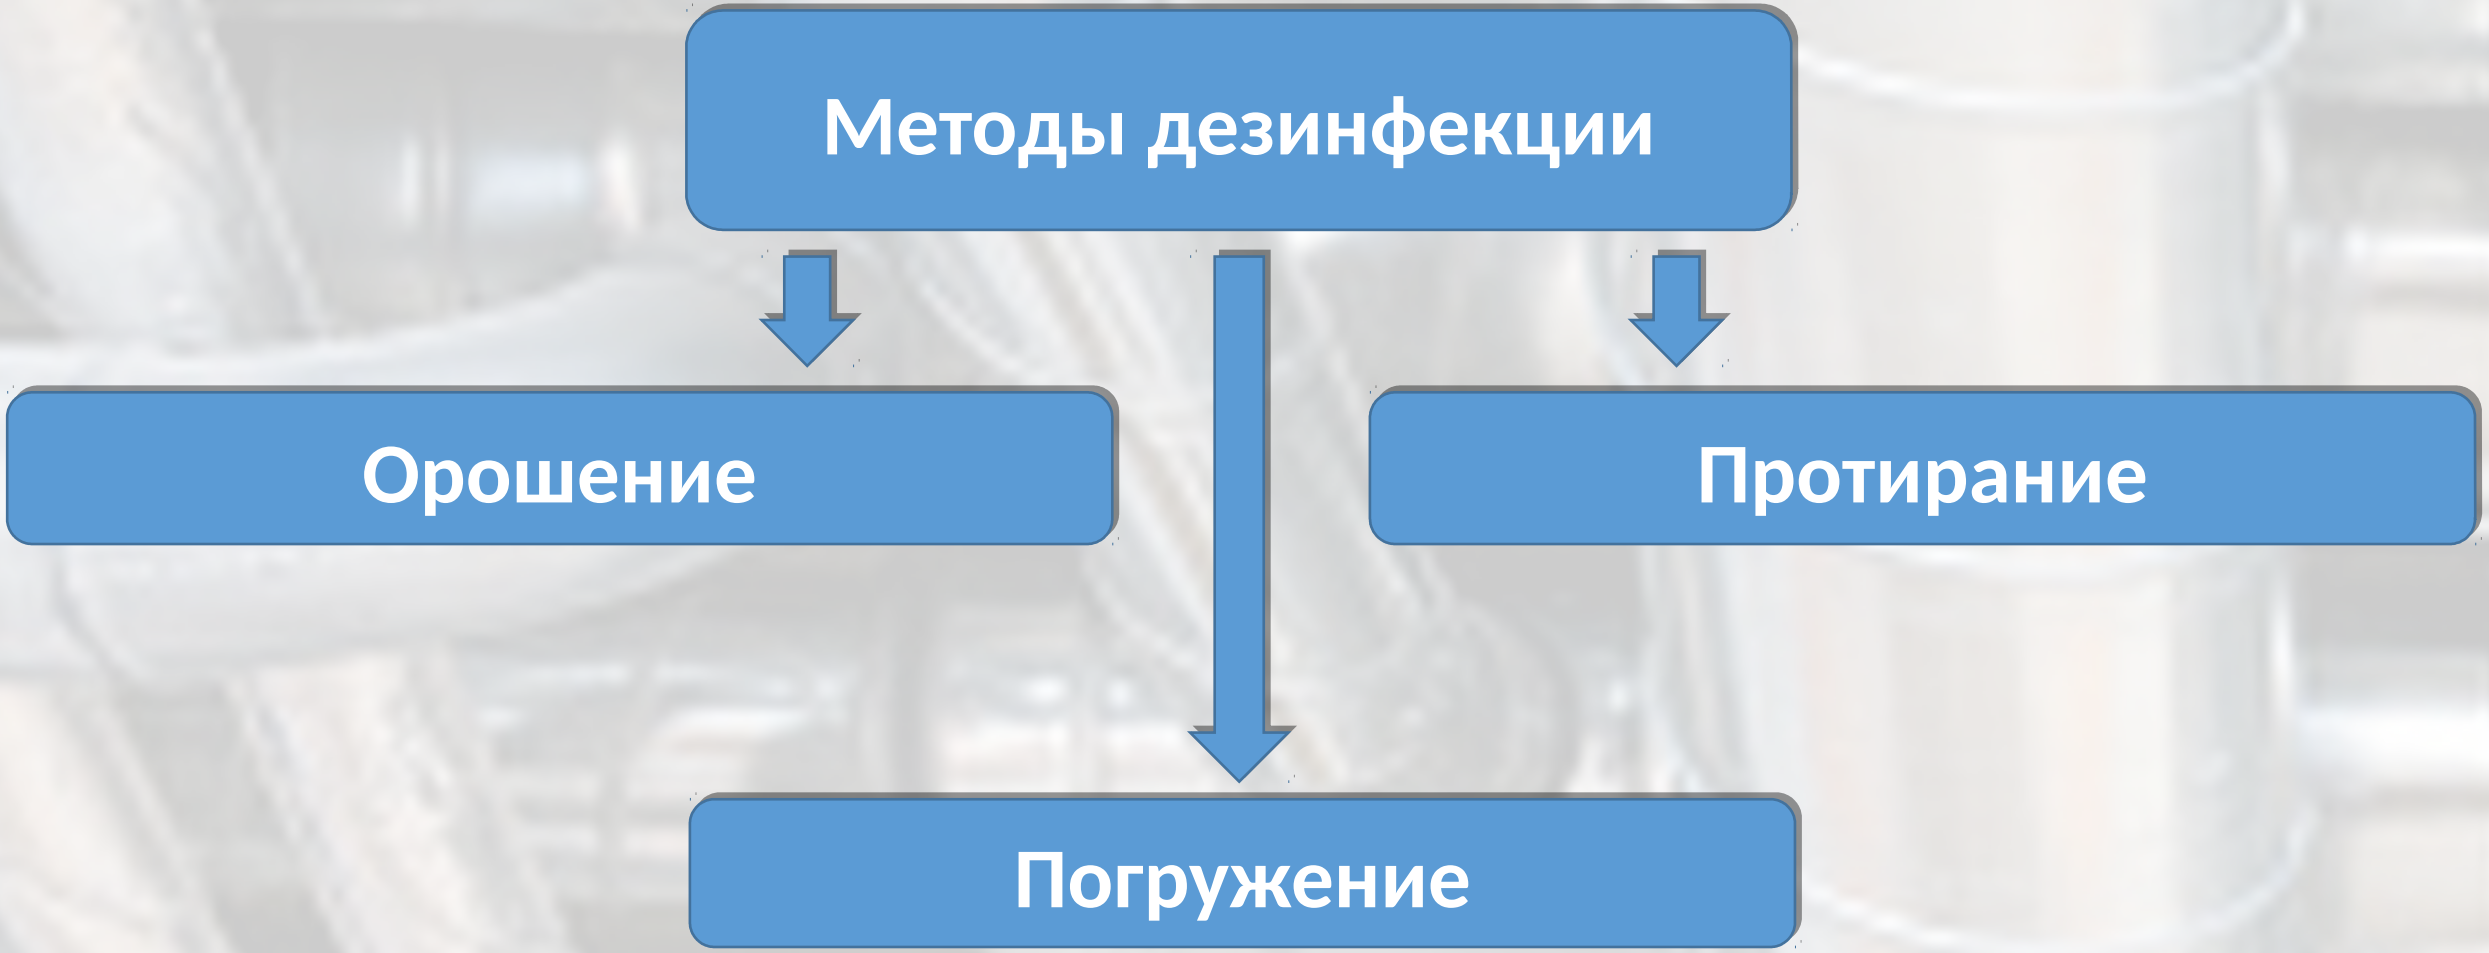

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

РУЧНОЙ KWAZAR

МОТОРИЗОВАННЫЙ SOLO

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ «ЭКСТРАДЕЗ»

ЭКСТРАДЕЗ®

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

ДВ – комплекс ЧАС 50%

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ СРЕДСТВА:

- грамотрицательные и грамположительные бактерий (включая микобактерии туберкулеза, легионеллы)
- вирусы
- грибы родов Кандида, Трихофитон

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

ЭТАП IV - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СВиК

Контроль эффективности с применением лабораторных методов исследования

Смывы на ОМЧ (протокол)

Перед дезинфекцией

После дезинфекции

Сопоставление результатов

Оформление журнала работ

Акт о выполненной работе

ОТБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СМЫВЫ НА ОМЧ)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЁННЫХ РАБОТ
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

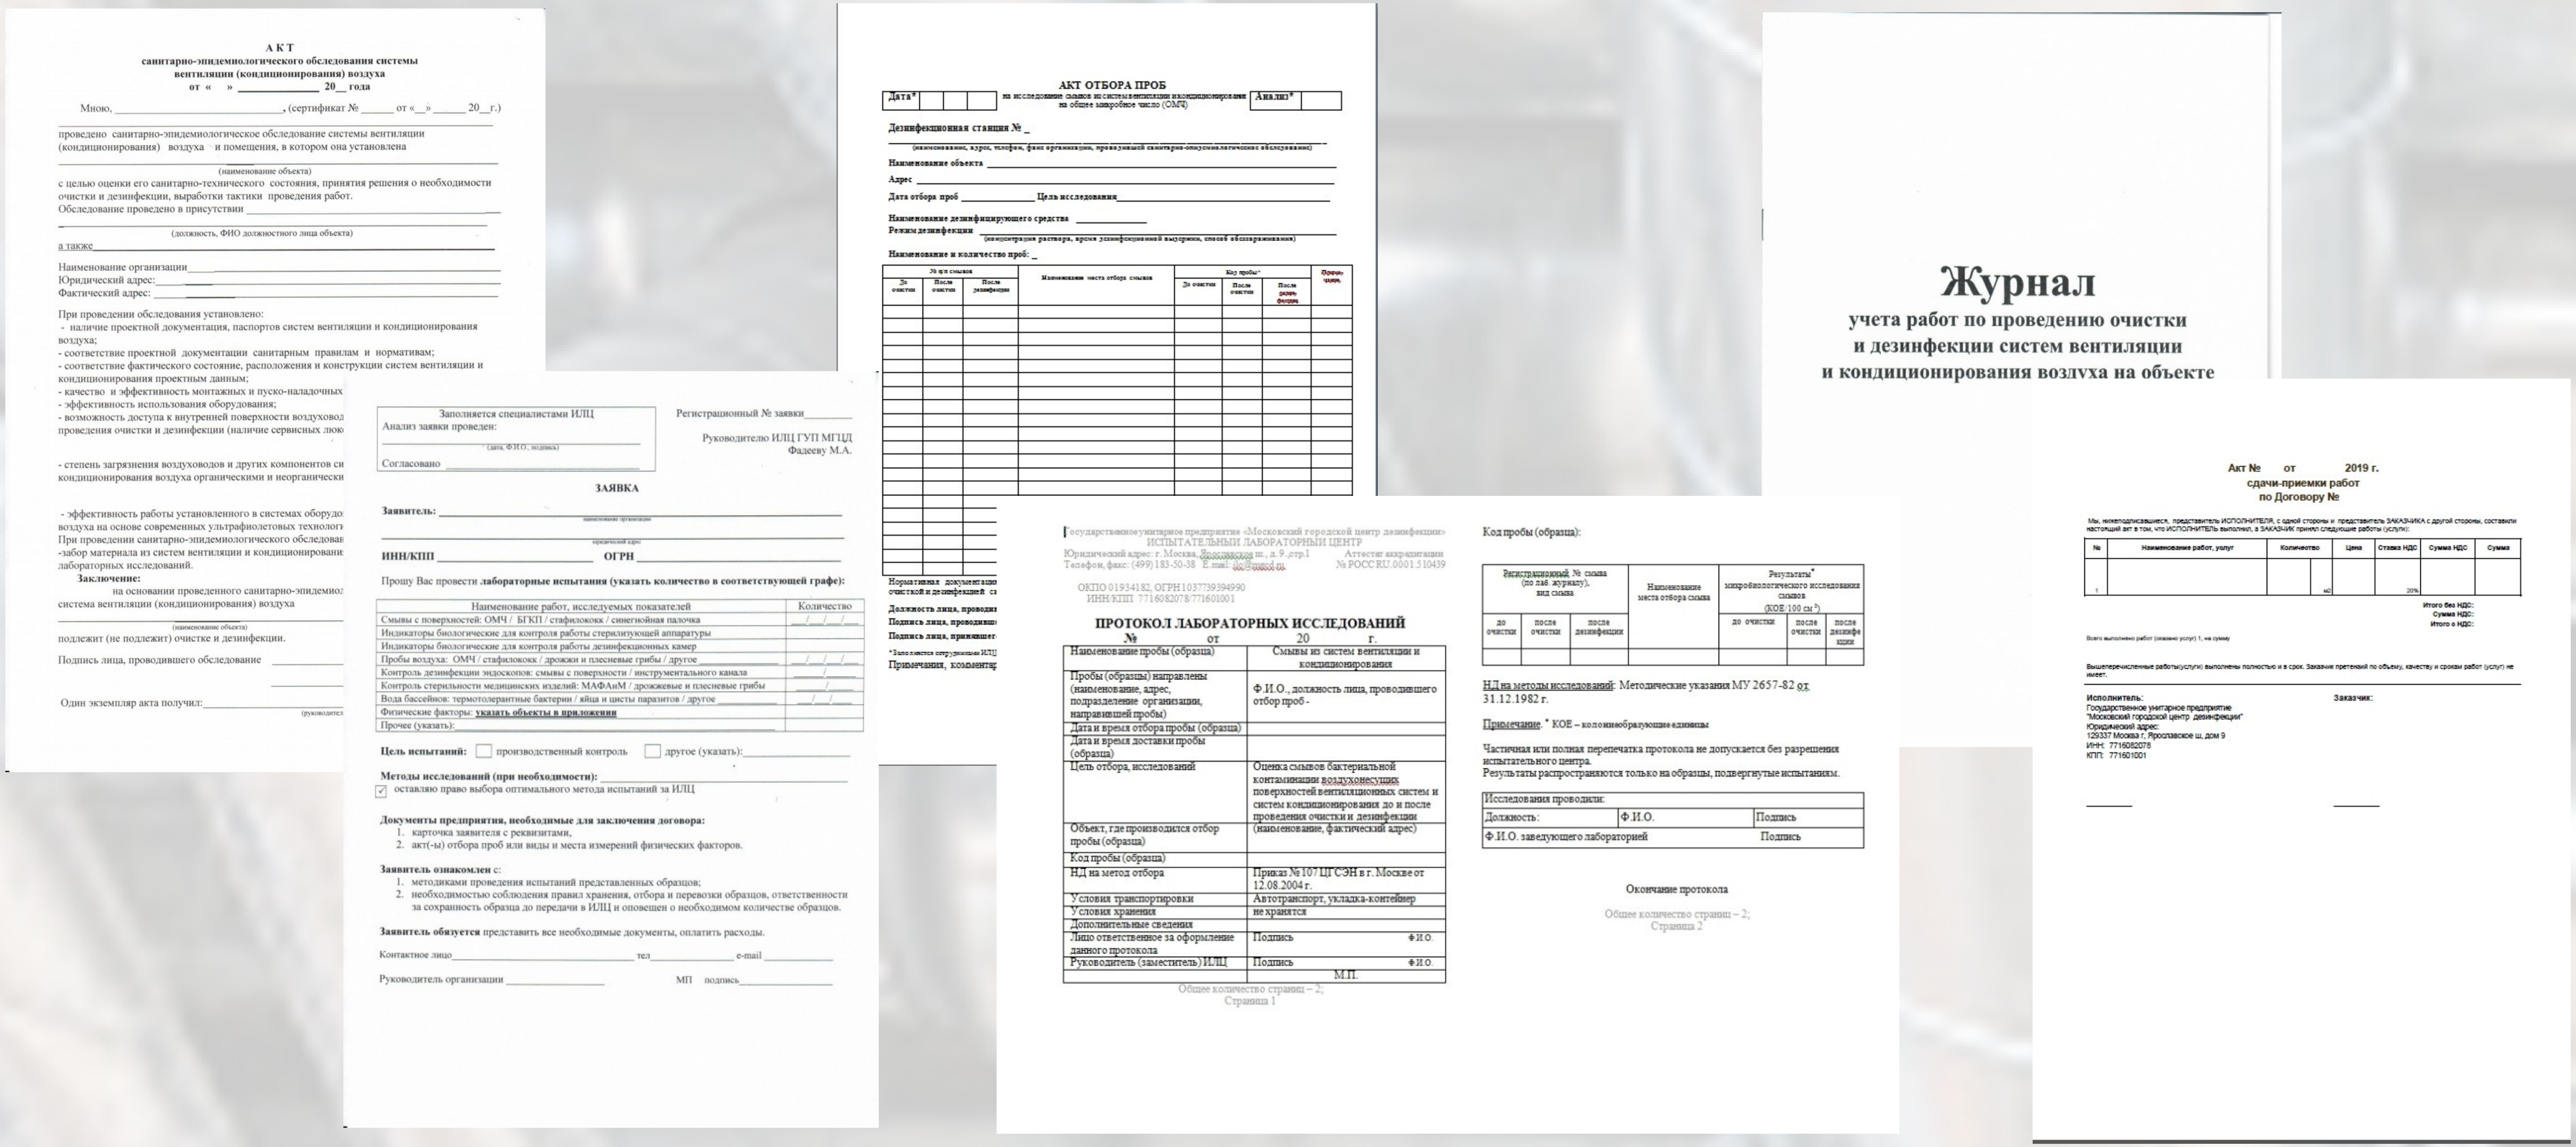

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Сайт: www.mgcd.ru

Телефон горячей линии: +7(499)188-33-33